ROCKPANEL

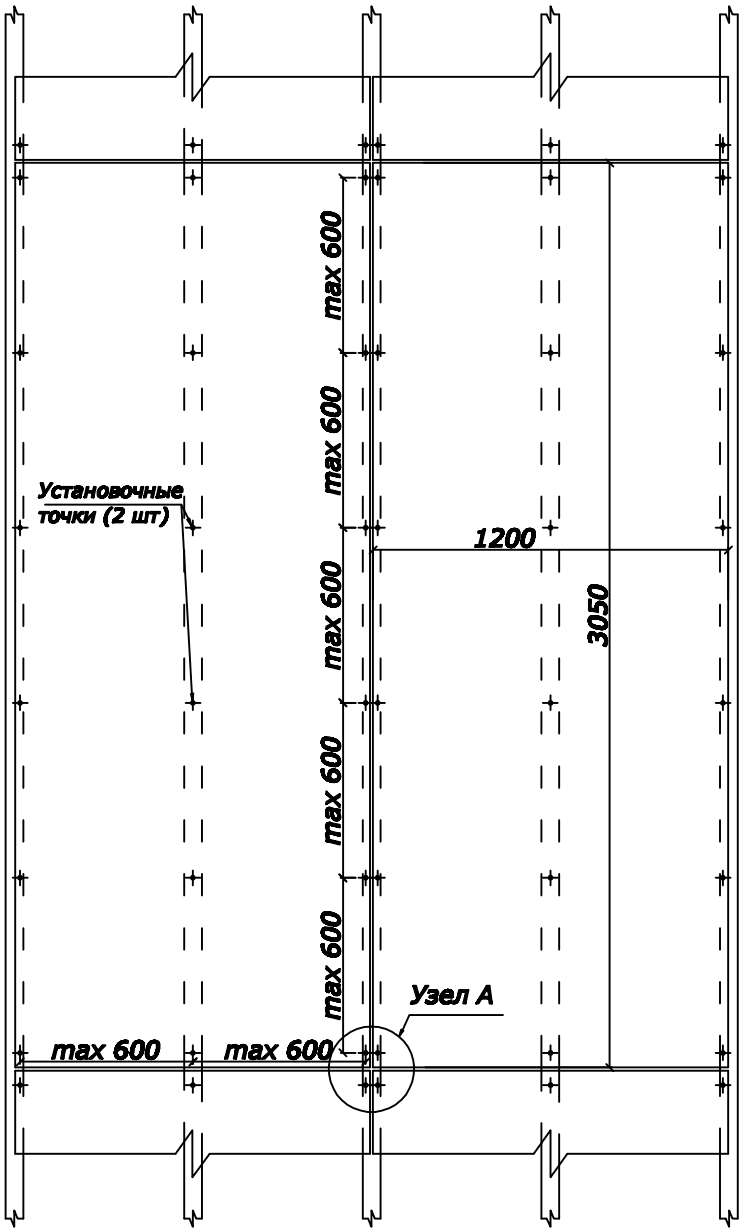

- *Максимальное расстояние между точками крепления плиты к каркасу 600 мм*
- *Установочные отверстия выполняются диаметром 5 мм*
- *Отверстия для остальных точек крепления 9 мм*
- *Отверстия необходимо просверлить перед монтажом*
- *Минимальные расстояния от края плиты до оси заклепки см. "Узел А"*
- *Для крепления плиты используются нержавеющие заклепки со следующими характеристиками: диаметр/длина - 4,8x21 мм; фланец - 14 мм*
- *При осуществлении крепления на заклепках всегда необходимо использовать инструмент, который оставляет зазор в 0,3 мм между основанием заклепки и поверхностью плиты. Это гарантирует, что заклепка не будет фиксировать слишком туго.*
- *Между элементами каркаса и плитой Rockpanel располагать ленту EPDM*

Узел А



Объект				Схема монтажа фасадных плит Rockpanel
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция
Пров.				www.rockwool.ru т.(495) 995-7755
Н. контр.				info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Утв.				Лист 1

ROCKPANEL

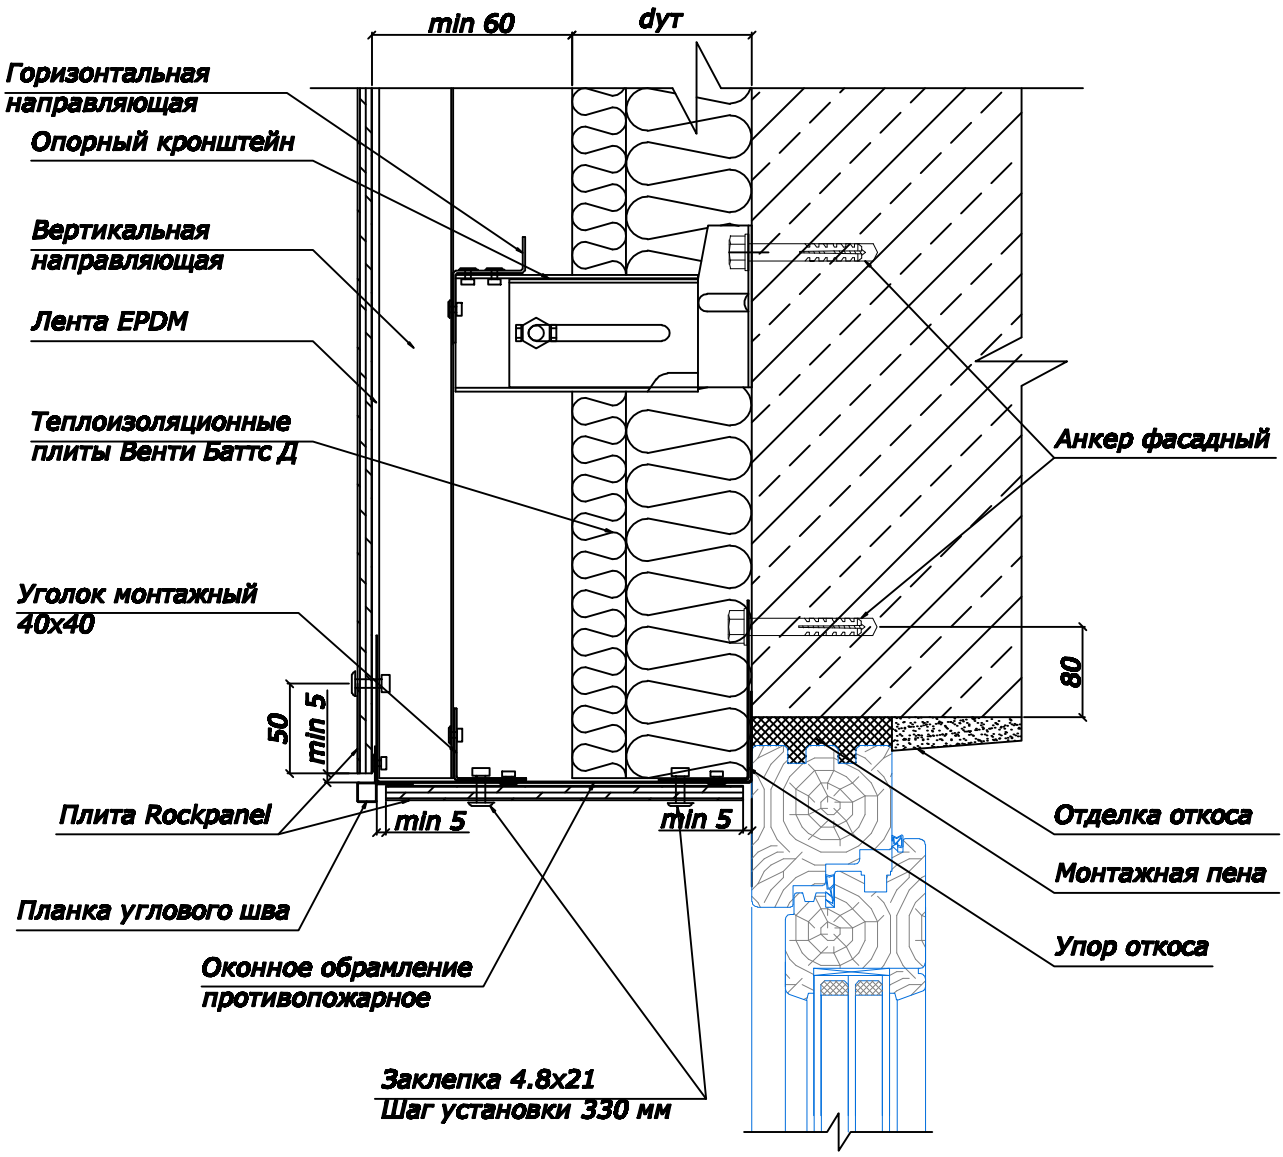

Объект				Устройство верхнего оконного откоса с отделкой плитами Rockpanel
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция
Пров.				www.rockwool.ru т.(495) 995-7755
Н. контр.				info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Утв.				Лист 2

ROCKPANEL

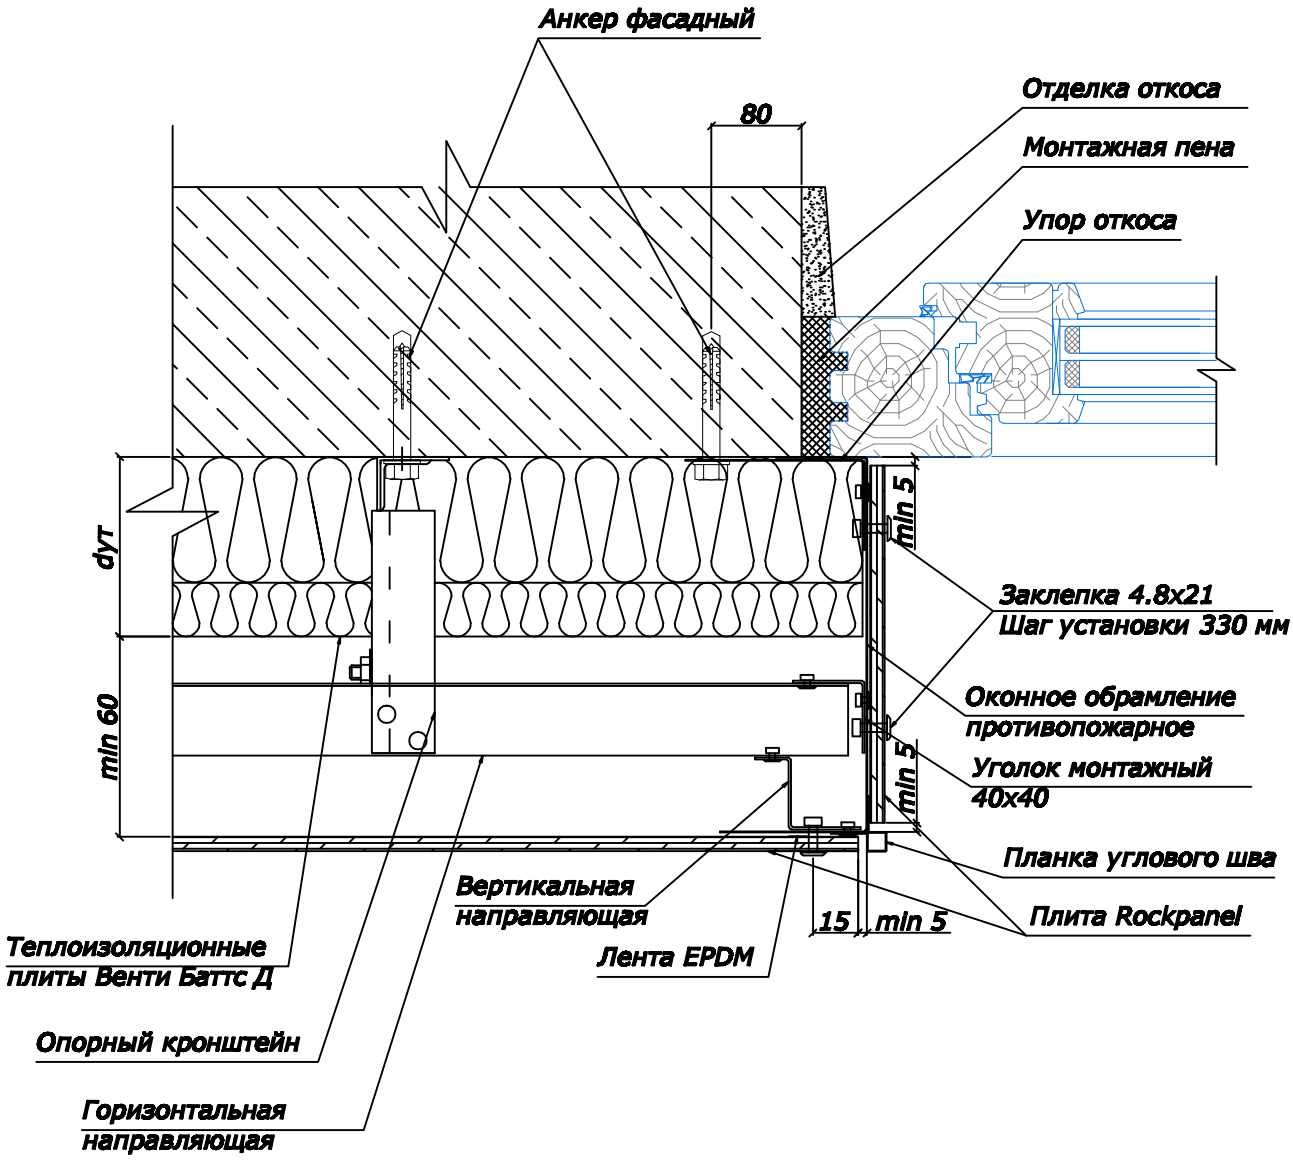

Объект					Устройство бокового оконного откоса с отделкой плитами Rockpanel	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775	Лист 3
Пров.						
Н. контр.						
Утв.						

ROCKPANEL

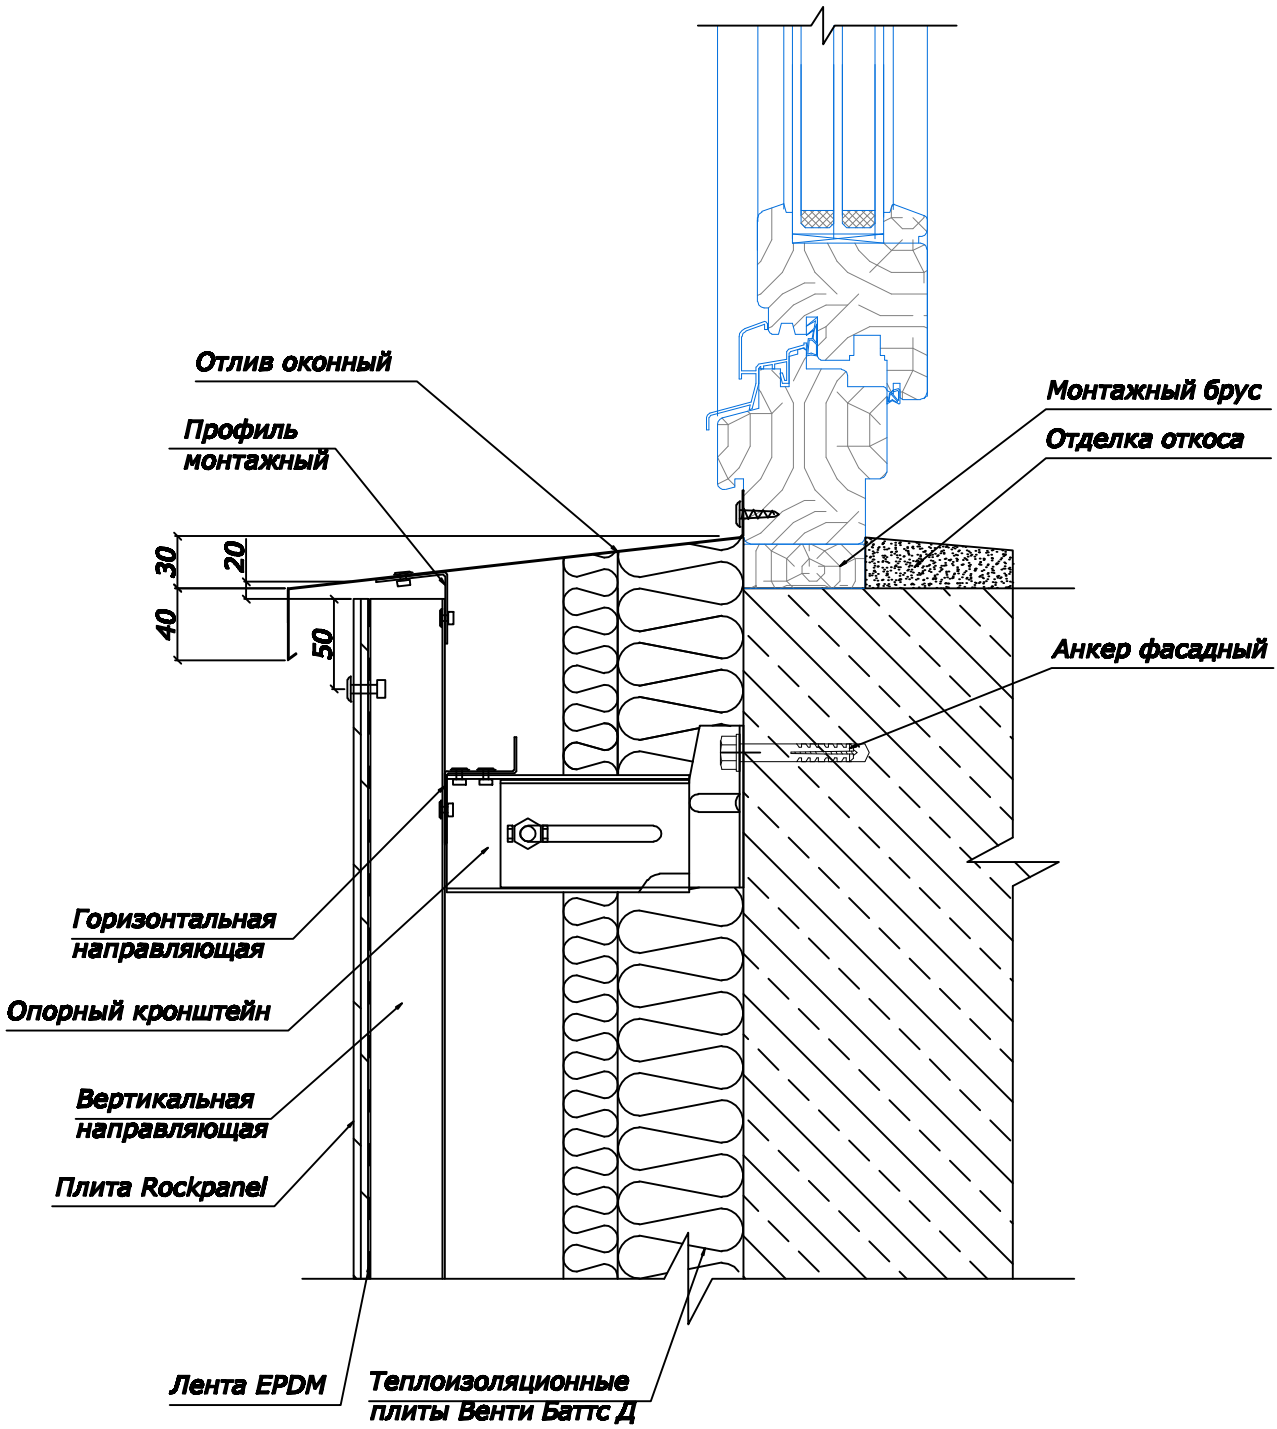

Объект				Устройство оконного отлива
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

Лист 4

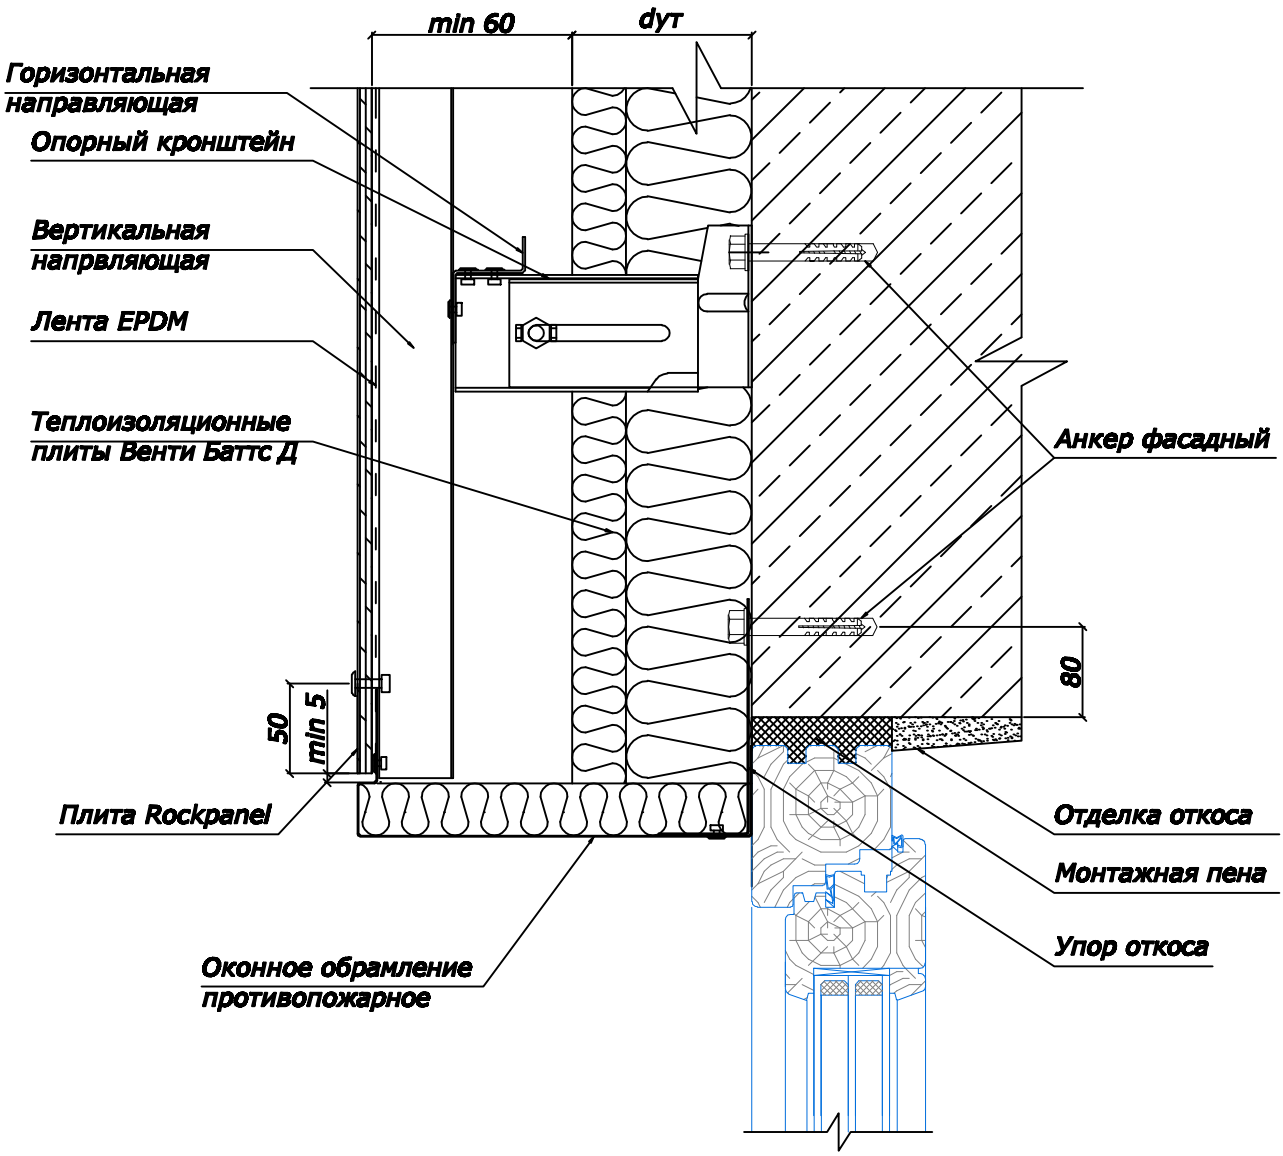

Объект				Устройство верхнего оконного откоса с отделкой плитами Rockpanel
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				Лист 2

ROCKPANEL

Без декоративного профиля

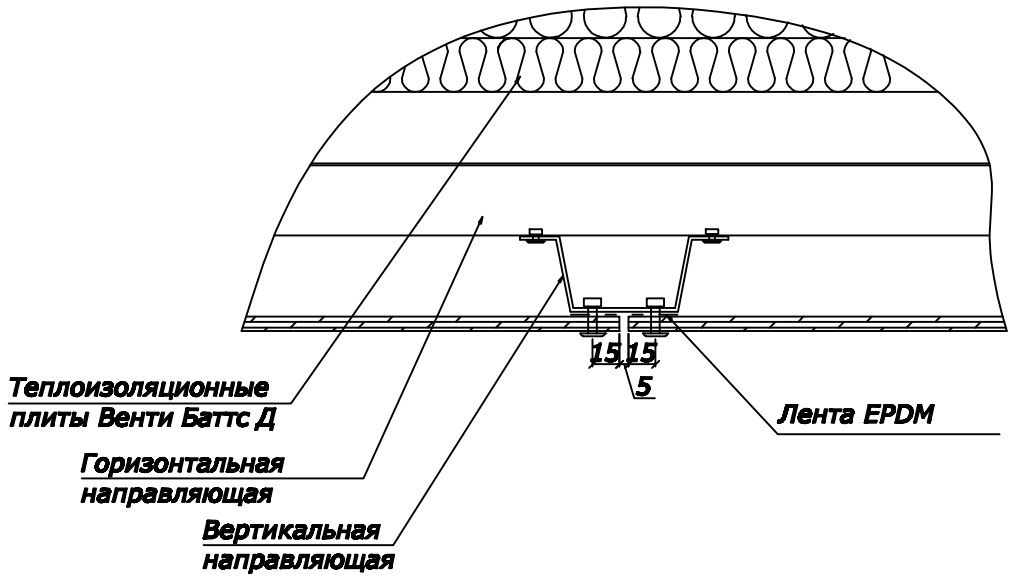

С декоративным профилем

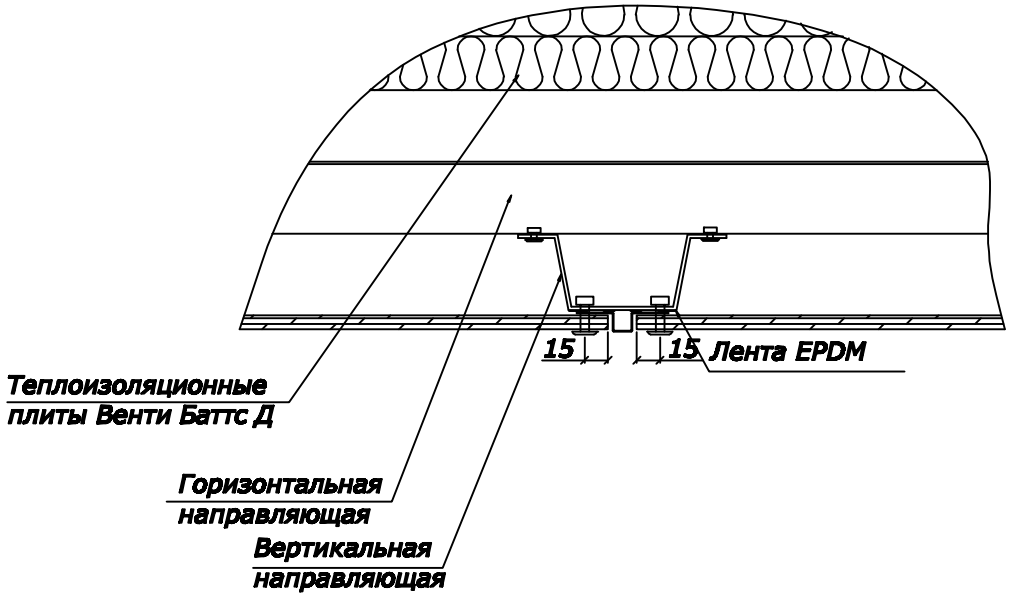

Объект				Устройство шва между плитами	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775	Лист 5
Пров.					
Н. контр.					
Утв.					

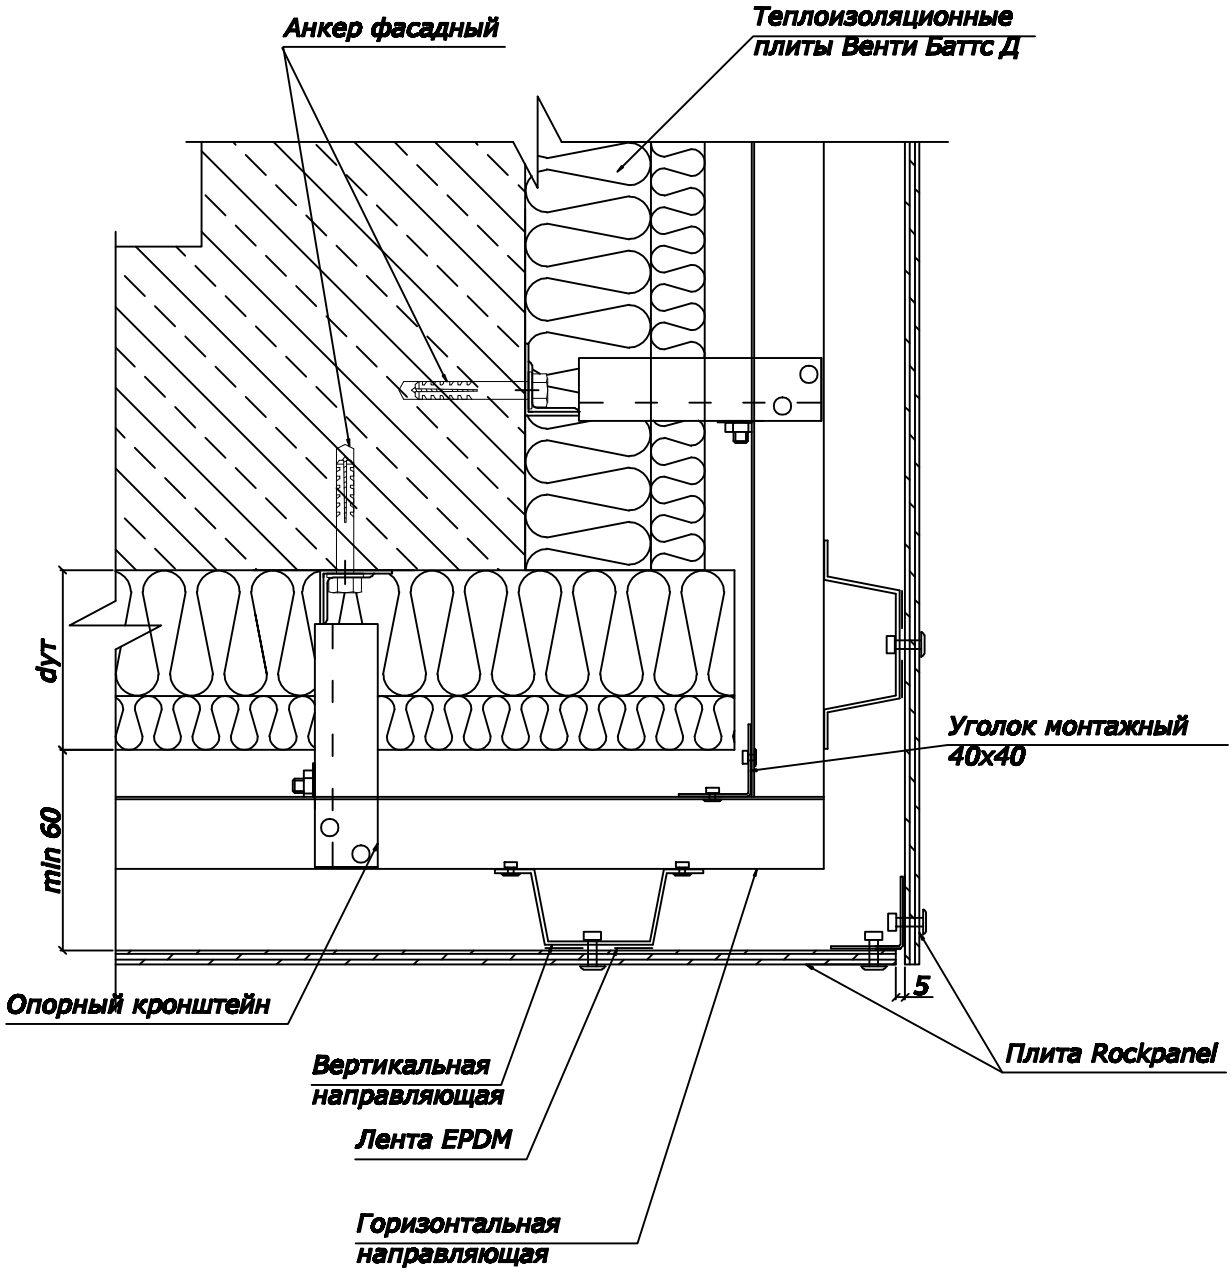

Объект					Угол внешний с применением плит Rockpanel
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.					
Н. контр.					
Утв.					

Лист 6

ROCKPANEL

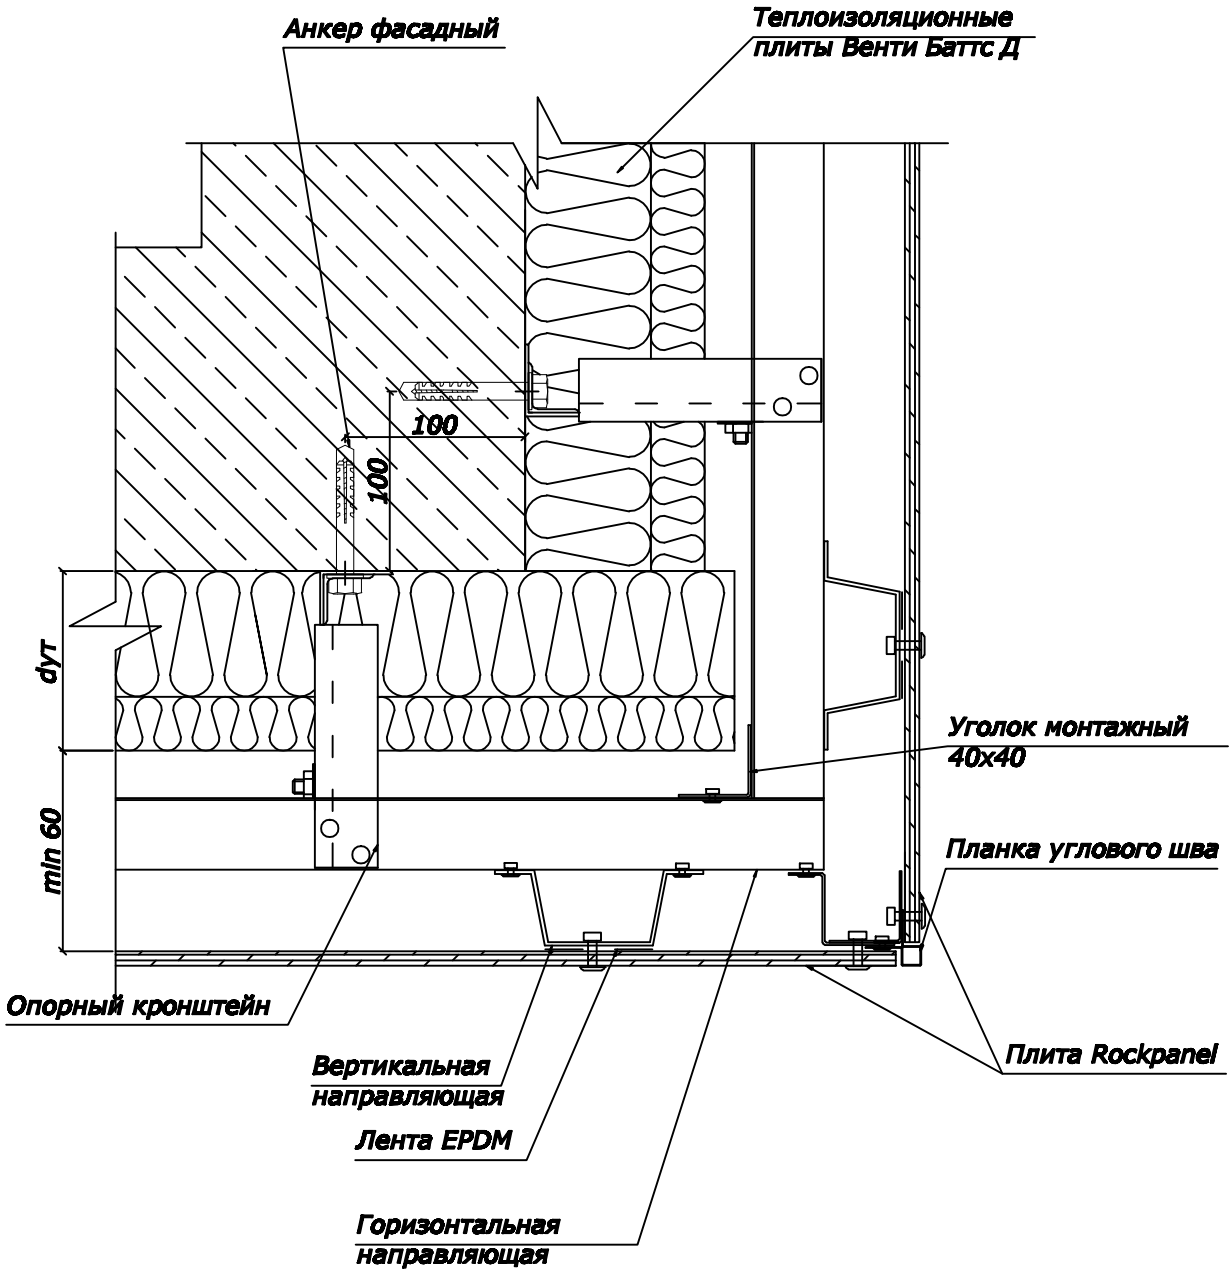

Объект				Угол внешний с применением плит Rockpanel	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775	Лист 7
Пров.					
Н. контр.					
Утв.					

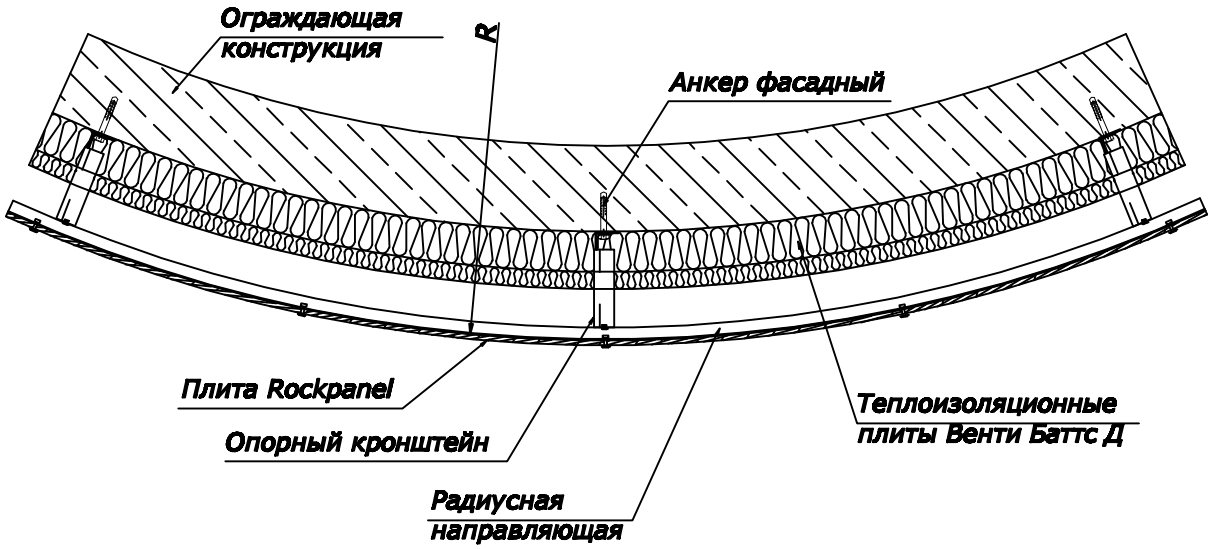

Параметр	Толщина плит Rockpanel	
	6 мм	8 мм
Минимальный радиус кривизны R, мм	1900 мм	2500 мм
Шаг крепежа по вертикали при минимальном радиусе кривизны	270 мм	400 мм
Шаг крепежа по горизонтали при минимальном радиусе кривизны	300 мм	300 мм

Объект				Правила монтажа плит Rockpanel на округлых поверхностях
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

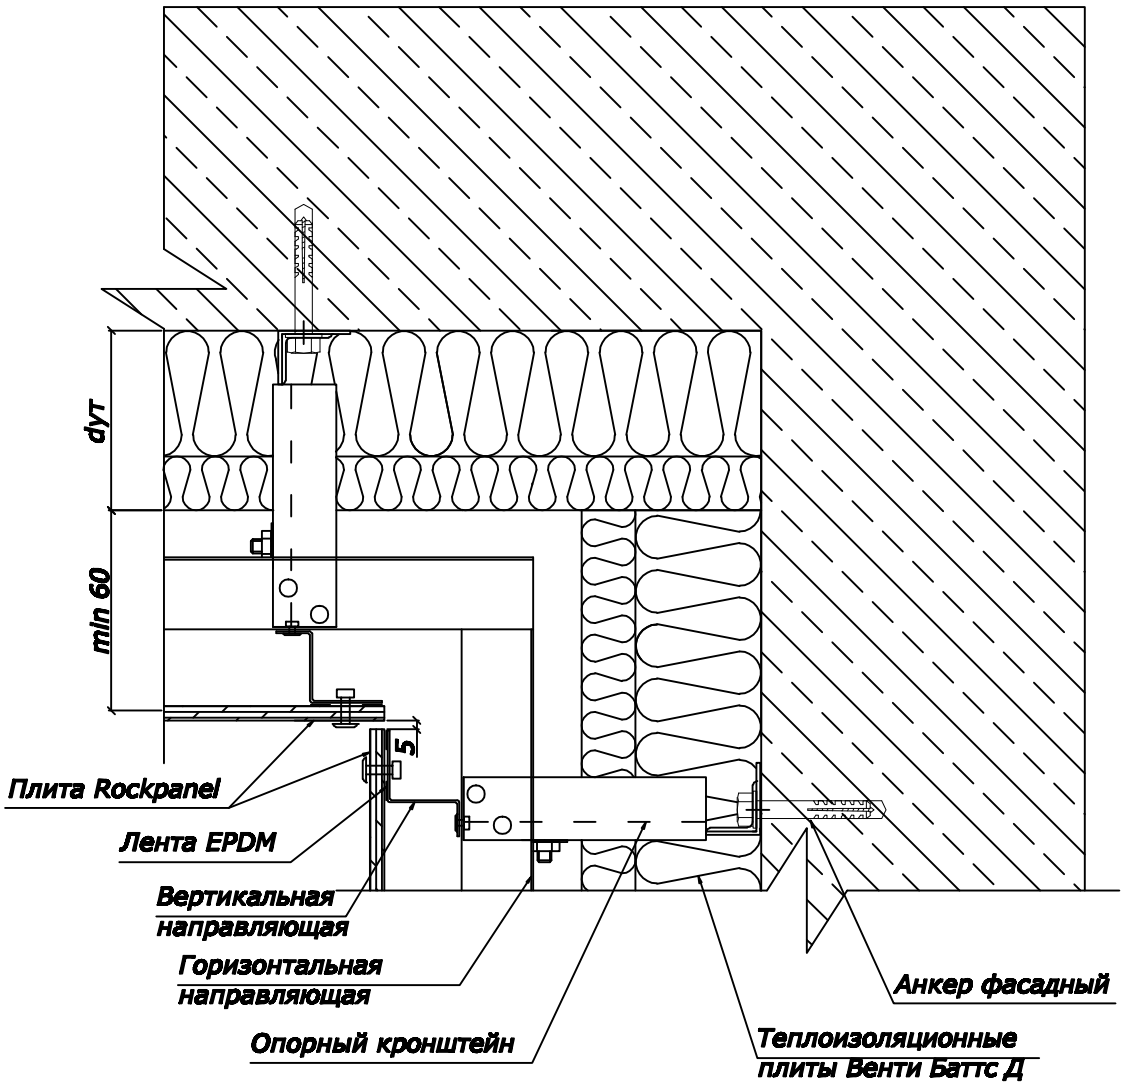

Объект					Угол внутренний с применением плит Rockpanel
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.					
Н. контр.					
Утв.					

Лист 9

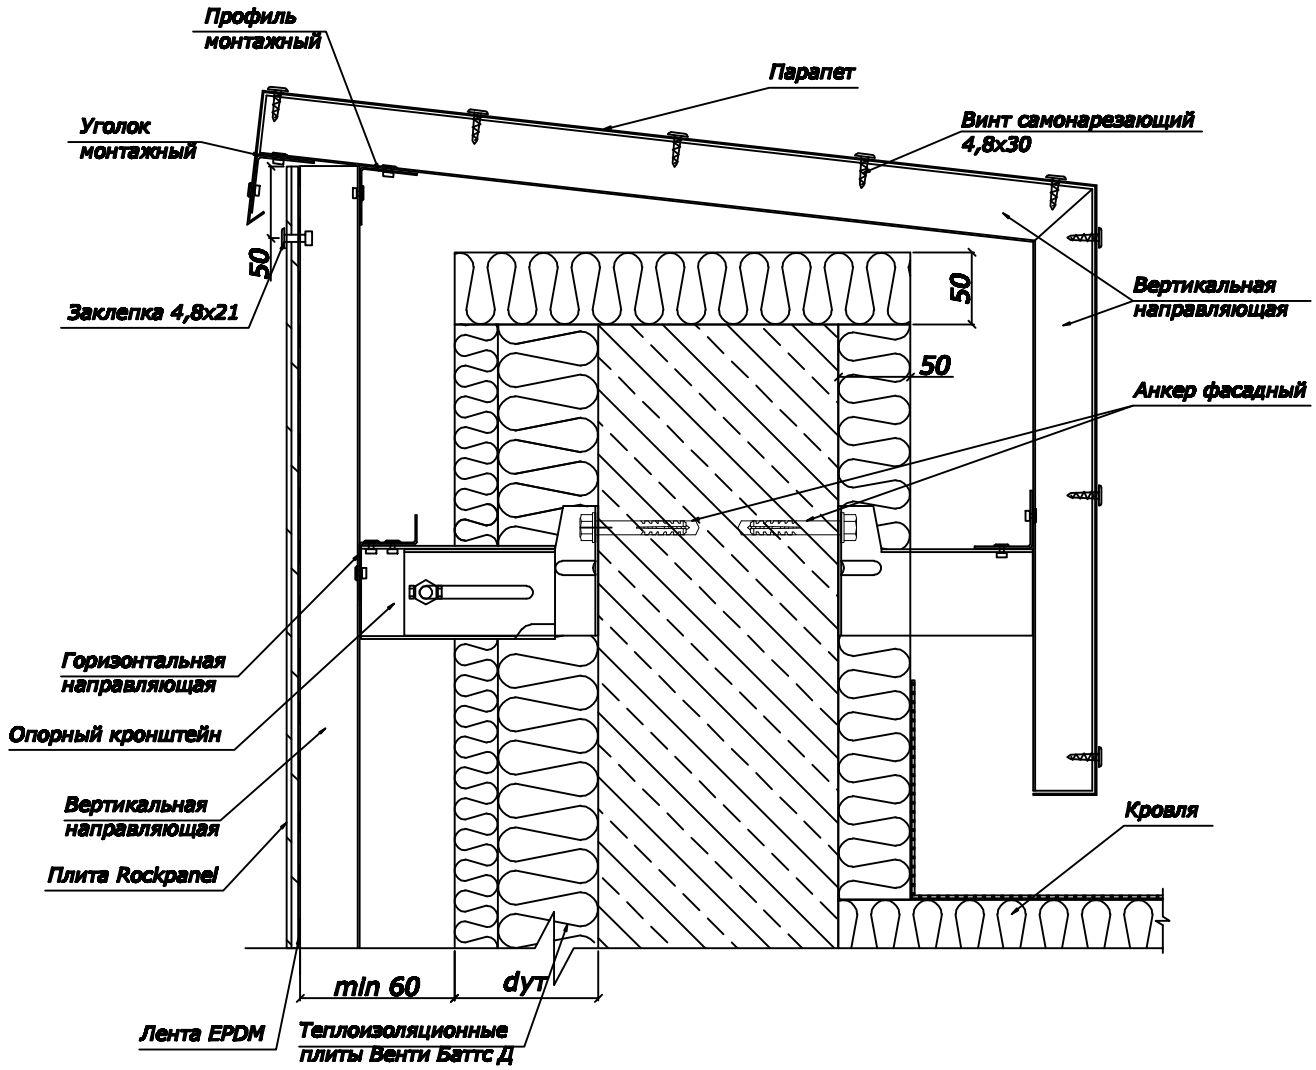

Объект				Примыкание к парапету с применением плит Rockpanel
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				Лист 10

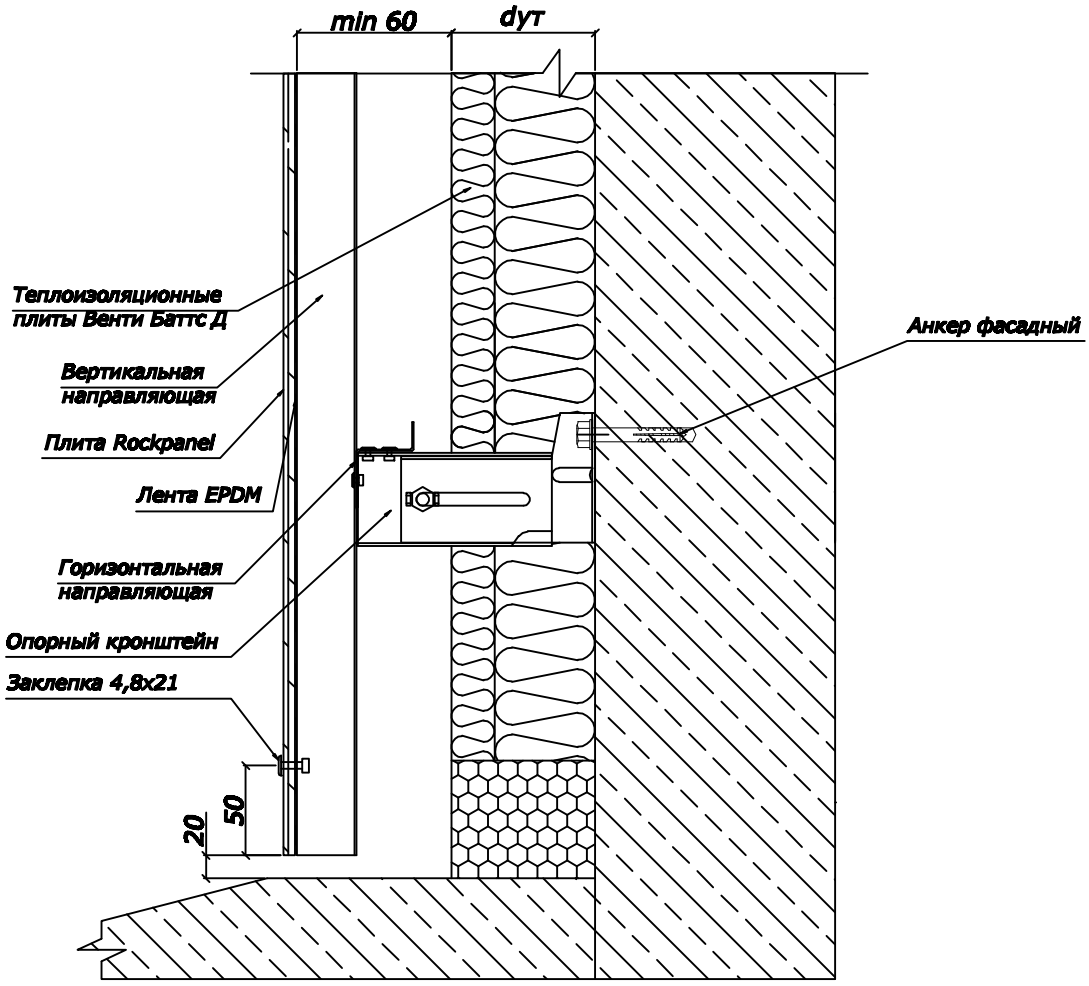

Объект				Примыкание к цоколю с применением плит Rockpanel		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					ROCKWOOL негорючая изоляция www.rockwool.ru т.(495) 995-7755 info@rockwool.ru ф.(495) 995-7775	Лист 10
Пров.						
Н. контр.						
Утв.						